

乡镇（街道）开展消防监督检查的要点 及隐患辨识

汇报人：WPS

赋权清单指导目录涉及消防的内容

01

对占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的处罚

02

对埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的处罚

03

对占用、堵塞、封闭消防车道、妨碍消防车通行的处罚

04

对人员密集场所在门窗上设置影响疏散逃生和灭火救援的障碍物的处罚

05

对在高层民用建筑的公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或者为电动自行车充电，拒不改正的处罚

九小场所检查要点

**小型学校幼儿园、小型医疗机构、小商店、小餐饮、小旅店、
小歌舞娱乐、小网吧、小美容洗浴、小生产加工企业等场所。**

一、消防安全管理

- （一）员工是否掌握本场所安全出口的分布，是否具备组织疏散逃生自救的能力。
- （二）场所是否违规改扩建，私自变更原平面布局、消防设施、安全出口设置。
- （三）同一建筑内有多个单位管理或者使用的，是否书面约定各方的消防安全责任，是否对共用的建筑消防设施、疏散通道、安全出口、消防车通道确定责任人统一管理。

二、火源、电源管理

- (一) 室内禁止电动自行车停放、充电。
- (二) 是否随意乱接电线，明敷电气线路是否穿管保护。
- (三) 电气焊等动火作业前，是否办理动火审批手续，清除可燃、易燃物品，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施。需要动火作业的区域，是否与使用、营业区域进行防火分隔，严格将动火作业限制在防火分隔区域内，并加强消防安全现场监管。
- (四) 餐厅厨房烟道是否每季度清洗一次。

三、装修装饰管理

- （一）疏散走道和安全出口的顶棚、墙面是否采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。
- （二）顶棚是否采用不燃材料，墙面、地面的装修材料是否不低于难燃标准。
设置在地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所顶棚、墙面应为不燃材料。
- （三）是否违规使用聚丙烯、聚乙烯、聚氨酯、聚苯乙烯等材质的易燃可燃材料，尤其是塑料绿植，进行装饰装修。
- （四）是否违章搭建易燃可燃材料夹芯彩钢板建筑。

四、安全疏散

- （一）是否分散设置不少于2部疏散楼梯（安全出口），符合下列条件之一的，可以设置1部疏散楼梯（安全出口）：
 - 除托儿所、幼儿园外，建筑面积不大于200平方米，且人数不大于50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层。
 - 除医疗建筑、歌舞娱乐场所以外，建筑耐火等级不低于二级、层数不超过三层，每层建筑面积不大于200平方米，且二、三层人数之和不大于50人的多层公共建筑。

四、安全疏散

- (二) 是否占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口。
- (三) 是否在人员密集场所的门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物。是否堵塞、封闭消防救援窗口。
- (四) 歌舞娱乐场所、网吧疏散走道和主要疏散路径的地面上是否增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。

五、消防设施器材管理

- （一）是否存在消防水带、消防水枪、灭火器被挪用，室内消火栓、灭火器压力是否充足。
- （二）是否存在火灾自动报警、自动喷水灭火、排烟等消防设施系统损坏、瘫痪或无法正常使用。

六、电动自行车管理

- （一）是否存在电动自行车违规停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域。
- （二）是否采取“飞线”、入户等方式违规为电动自行车充电。

七、餐饮场所管理

- (一) 高层建筑和地下、半地下场所禁止使用液化石油气。
- (二) 与场所其他部位是否采用防火隔墙分隔，在隔墙上开设的门、窗是否采用乙级防火门、窗。
- (三) 顶棚、墙面、地面的装修材料是否采用不燃材料。
- (四) 营业面积大于1000平方米的餐饮场所、设置在地下的餐饮场所，烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位是否设置自动灭火装置，燃气或燃油管道上应设置紧急自动切掉装置。


隐患辨识

消防车道、疏散通道、安全出口、室内消火栓、疏散指示标志、应急照明灯、灭火器、门窗设置影响疏散逃生和灭火救援的障碍物、电动自行车充电

一、消防车道



消防车通道出入口禁停标线及路面警示标志示例（左）

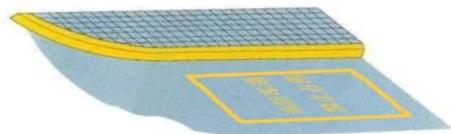


消防车道路侧禁停标线及路面警示标志示例（右）

消防车通道禁止占用警示牌示例



右图：用于小区及单位内部
消防车通道两侧。

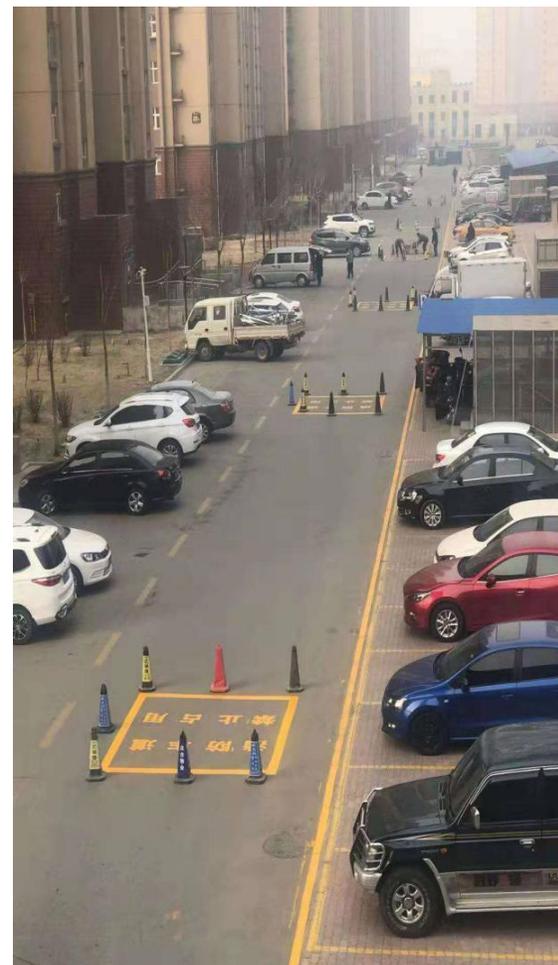

一、消防车道



一、消防车道



二、疏散通道




二、疏散通道



三、安全出口



四、室内消火栓

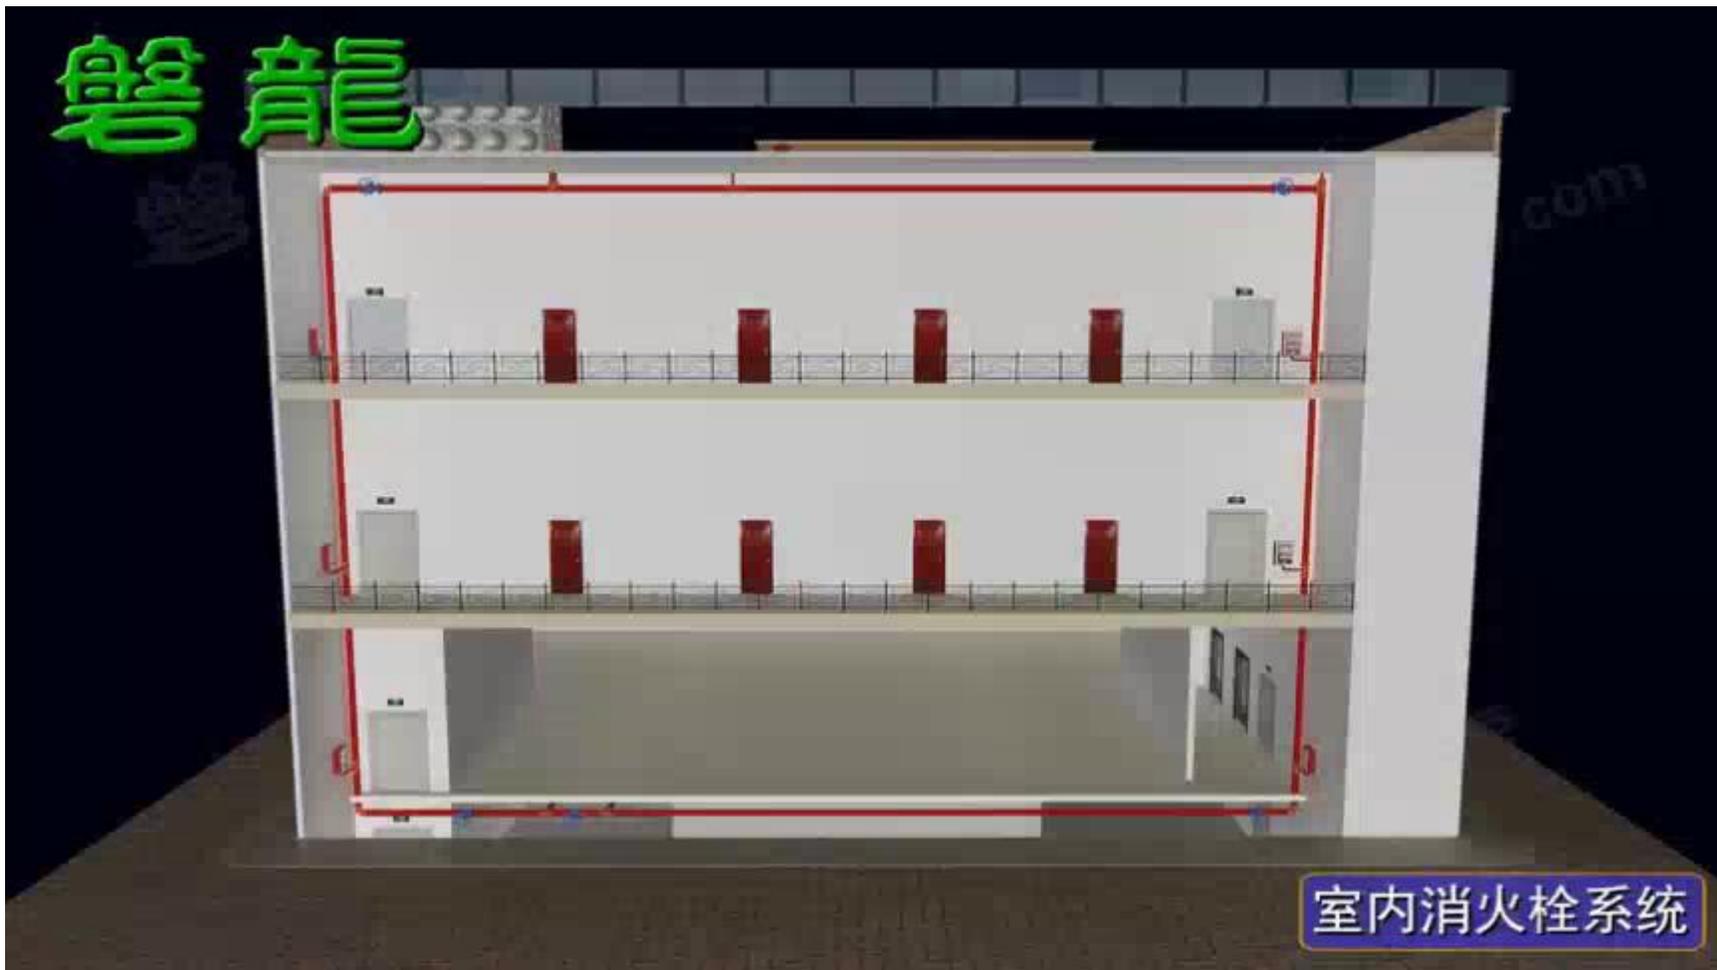

四、室内消火栓



五、疏散指示标志和应急照明灯

应急照明和疏散指示系统(3D)

出品人：石峥嵘

版权声明：可以自由转载，未经许可不得修改！

五、疏散指示标志和应急照明灯

图案展示：（可定制图案）



高亮单面（双面）安全出口



高亮单面（双面）双向出口



图示应急亮灯效果

高亮单面（双面）左向出口



图示应急亮灯效果

高亮单面（双面）右向出口

五、疏散指示标志和应急照明灯



六、灭火器

干粉灭火器-使用指南

出品人：石峥嵘

版权声明：可以自由转载，未经许可不得修改！

六、灭火器



六、灭火器

灭火器类型		维修期限
水基型灭火器	手提式水基型灭火器	出厂期满 3 年； 首次维修以后每满 1 年
	推车式水基型灭火器	
干粉灭火器	手提式(贮压式)干粉灭火器	出厂期满 5 年； 首次维修以后每满 2 年
	手提式(储气瓶式)干粉灭火器	
	推车式(贮压式)干粉灭火器	
	推车式(储气瓶式)干粉灭火器	
洁净气体灭火器	手提式洁净气体灭火器	首次维修以后每满 2 年
	推车式洁净气体灭火器	
二氧化碳灭火器	手提式二氧化碳灭火器	首次维修以后每满 2 年
	推车式二氧化碳灭火器	

六、灭火器

灭火器类型		报废期限(年)
水基型灭火器	手提式水基型灭火器	6
	推车式水基型灭火器	
干粉灭火器	手提式(贮压式)干粉灭火器	10
	手提式(储气瓶式)干粉灭火器	
	推车式(贮压式)干粉灭火器	
	推车式(储气瓶式)干粉灭火器	
洁净气体灭火器	手提式洁净气体灭火器	12
	推车式洁净气体灭火器	
二氧化碳灭火器	手提式二氧化碳灭火器	12
	推车式二氧化碳灭火器	

七、门窗设置影响疏散逃生和灭火救援的障碍物



八、电动自行车充电



八、电动自行车充电



八、电动自行车充电



第一时间

关注电动车安全

7:55

案》，明确从严处置侵犯奥林匹克标志相关专利、商标等知识产权的违法行为。

工信部：前三



THE END

2024年2月1日