



1. 结构尺寸

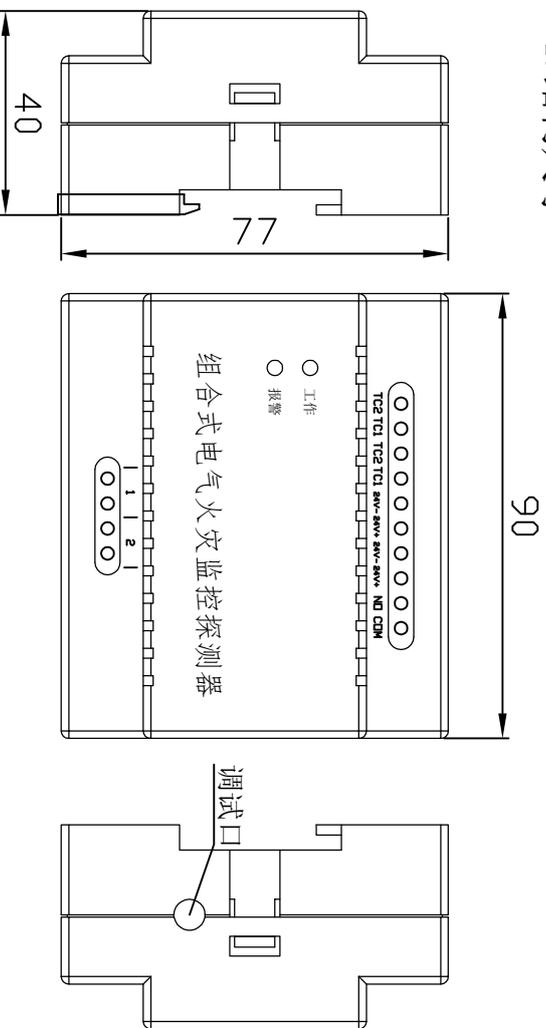


2. 安装 采用35mm标准导轨

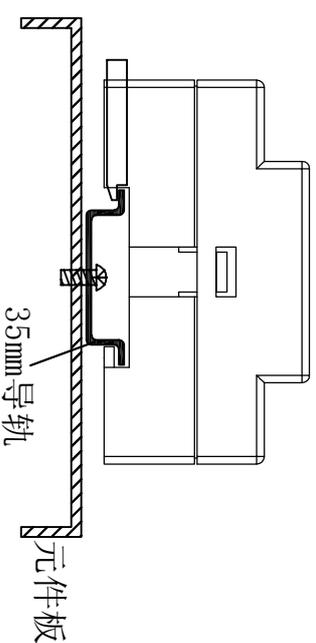

3. 接线

通讯二总线，不分极性(截面积不小于1.5mm²双绞线)

引自主机 → 引至下一个探测器

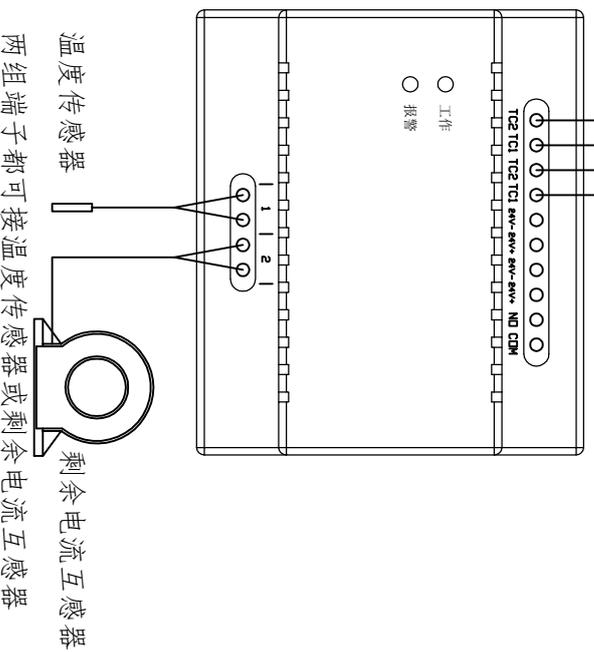

4. 调试步骤

1. 用编码器通过调试口编写地址，地址号0-127。编写地址时不需总线通电。
 2. 在主机上设置通道属性，与实际所接传感器类型一致。不用的通道应关闭。
- ❖ 工作指示灯要在主机与监控探测器通讯正常且所接温度传感器或互感器均连接正常时才会点亮。
 - ❖ 接线端口严禁串入强电！

北京利达英杰联合技术有限公司				LDHT-F1型	
(签名)	(年月日)	(签名)	(年月日)	组合式电气火灾监控探测器说明书	
制图	washeli	批准			
	201707				
				页 1	
				1/1	