



210021020170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：青鸟消防股份有限公司

产品型号名称：JM-JBF-VS50W 型家用可燃气体探测器

检验类别：型式试验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2022200455

共 11 页 第 1 页

产品名称	家用可燃气体探测器	型 号	JM-JBF-VS50W
认证委托人	青岛消防股份有限公司	检验类别	型式试验
生产者	青岛消防股份有限公司	生产日期	2021 年 12 月
生产企业	四川久远智能消防设备有限责任公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2022 年 4 月 20 日
样品数量	12 只	检验日期	自 2022 年 4 月 21 日 至 2022 年 6 月 8 日
样品状态	完好		
检验依据	GB 15322.2-2019《可燃气体探测器 第 2 部分：家用可燃气体探测器》 CCCF-CPRZ-14：2018《消防类产品认证实施规则 电气火灾监控产品及可燃气体报警产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	<p>经检验，所检验项目符合 GB 15322.2-2019《可燃气体探测器 第 2 部分：家用可燃气体探测器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p style="text-align: center;">以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  (检验检测专用章) </div> <p>签发日期： 2022 年 6 月 23 日</p>		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：

Handwritten signature

审核：

Handwritten signature

编制：

Handwritten signature

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2022200455

共 11 页 第 2 页

认证委托人	青鸟消防股份有限公司		
通信地址	北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼		
联系电话	010-82615888	传真	010-62755692

产品照片



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2022200455

共 11 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 家用可燃气体探测器
- 2) 型号: JM-JBF-VS50W
- 3) 执行标准号: GB 15322.2-2019
- 4) 生产者: 青鸟消防股份有限公司
- 5) 生产企业: 四川久远智能消防设备有限责任公司
- 6) 生产地址: 四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号
- 7) 供电方式: AC220V
- 8) 探测气体种类: 一氧化碳
- 9) 量程: $0\sim 500\times 10^{-6}$ (体积分数)
- 10) 报警设定值: 150×10^{-6} (体积分数)
- 11) 防爆标志: 无
- 12) 警告用语: 有
- 13) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外壳材质: 塑料;
- 2) 输出接点数量: 1 组。

三、产品关键件描述:

传感器

型号: JE1101

生产者: 四川久远智能消防设备有限责任公司

一致性核查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司

No: Dz2022200455

产品型号：JM-JBF-VS50W

共 11 页 第 4 页

序号	检验项目	GB 15322.2-2019 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	外观检查	4.1.3	满足标准要求。	合格	/
2	基本性能试验	4.2	满足标准要求。	合格	/
3	报警动作值试验	4.3	试验气体：一氧化碳 报警设定值： 150×10^{-6} (体积分数) 报警动作值($\times 10^{-6}$ (体积分数))： 1# 146 2# 143 3# 160 4# 147 5# 152 6# 147 7# 137 8# 153 9# 145 10# 139 11# 161 12# 164	合格	/
4	量程指示偏差试验	4.4	—	—	/
5	响应时间试验	4.5	响应时间(s)： 3# 29.8 4# 29.6	合格	/
6	方位试验	4.6	1#报警动作值($\times 10^{-6}$ (体积分数))： 146 145 147 146 146 145 147 146	合格	/
7	报警重复性试验	4.7	2#报警动作值($\times 10^{-6}$ (体积分数))： 143 144 143 144 143 143	合格	/
8	预热期间报警试验	4.8	4#报警时间：1min33s	合格	/
9	防爆性能试验	4.9	满足标准要求。	合格	/
10	电压波动试验	4.10	3#报警动作值($\times 10^{-6}$ (体积分数))： 160(-15%) 161(+15%)	合格	/
11	电池容量试验	4.11	—	—	/

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司

No: Dz2022200455

产品型号：JM-JBF-VS50W

共 11 页 第 5 页

序号	检验项目	GB 15322.2-2019 标准条款号	检验结果	结论	备注
12	绝缘电阻试验	4.12	11#电源插头与外壳之间的绝缘电阻值：大于 1000MΩ。	合格	/
13	电气强度试验	4.13	11#功能正常。	合格	/
14	静电放电抗扰度试验	4.14	9#报警动作值(×10 ⁶ (体积分数))： 148	合格	/
15	射频电磁场辐射抗扰度试验	4.15	10#报警动作值(×10 ⁶ (体积分数))： 140	合格	/
16	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	4.16	9#报警动作值(×10 ⁶ (体积分数))： 146	合格	/
17	浪涌(冲击)抗扰度试验	4.17	9#报警动作值(×10 ⁶ (体积分数))： 148	合格	/
18	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	4.18	10#报警动作值(×10 ⁶ (体积分数))： 138	合格	/
19	高温(运行)试验	4.19	1#报警动作值(×10 ⁶ (体积分数))： 165	合格	/
20	低温(运行)试验	4.20	2#报警动作值(×10 ⁶ (体积分数))： 180	合格	/
21	恒定湿热(运行)试验	4.21	3#报警动作值(×10 ⁶ (体积分数))： 165	合格	/
22	振动(正弦)(运行)试验	4.22	11#报警动作值(×10 ⁶ (体积分数))： 168	合格	/
23	振动(正弦)(耐久)试验	4.23	11#报警动作值(×10 ⁶ (体积分数))： 165	合格	/
24	跌落试验	4.24	11#报警动作值(×10 ⁶ (体积分数))： 179	合格	/

应急管理 部 沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检 验 结 果 汇 总 表

生产企业：四川久远智能消防设备有限责任公司

No: Dz2022200455

产品型号：JM-JBF-VS50W

共 11 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 15322. 2-2019 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
25	抗气体干扰性能试验	4. 25	11#报警动作值($\times 10^6$ (体积分数)): (干扰气体 乙酸蒸气 乙醇蒸气) 174 178	合 格	/
26	抗中毒性能试验	4. 26	7#报警动作值($\times 10^6$ (体积分数)): 156	合 格	/
27	低浓度运行试验	4. 27	12#报警动作值($\times 10^6$ (体积分数)): 165	合 格	/
28	长期稳定性试验	4. 28	报警动作值($\times 10^6$ (体积分数)): 5# 154 6# 173	合 格	/
29	一氧化碳低浓度响应性能试验	4. 29	使 12#试样置于一氧化碳浓度为 (70 ± 5) $\times 10^{-6}$ (体积分数)的环境中, 在开始的 60min 内试样未发出报警和故障信号, 在之后的 72min18s 时试样发出报警信号。	合 格	/

以下空白。

应急管理 部 沈阳 消防 研究所
 国家 消防 电子 产品 质量 检验 检测 中心
 检 验 报 告

No: Dz2022200455

共 11 页 第 7 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室

2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

3) 试验布置示意图:

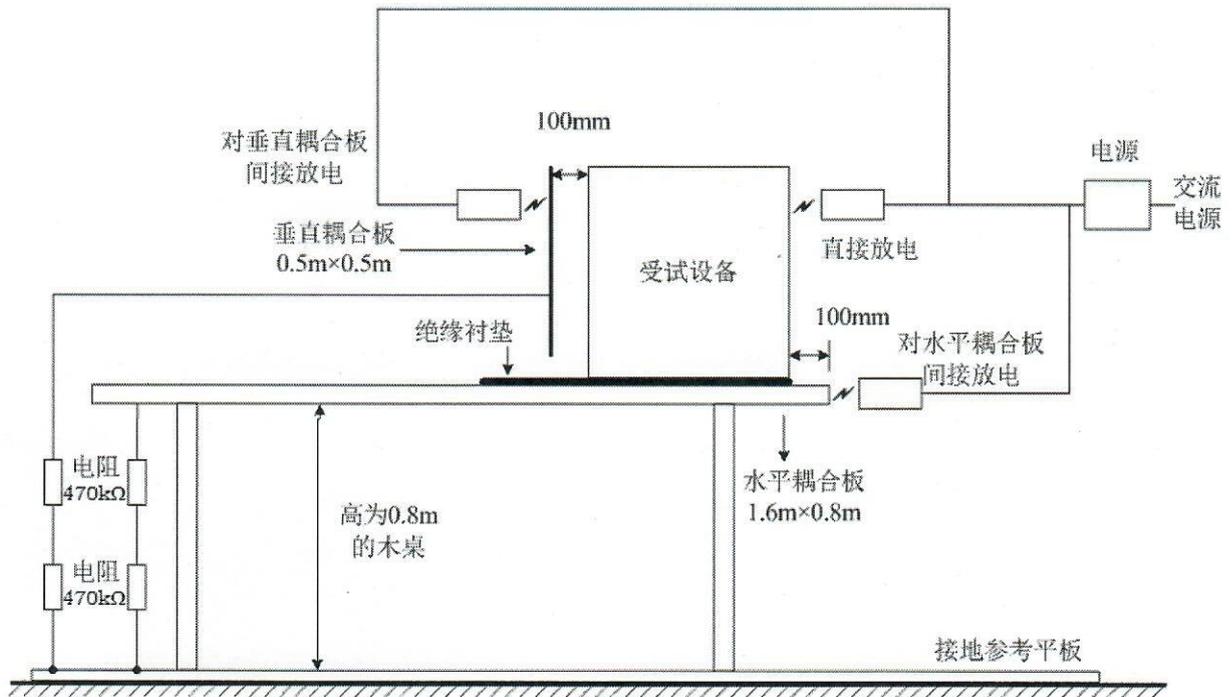

应急管理 部 沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2022200455

共 11 页 第 9 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室

2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
三相电快速瞬变脉冲发生器	NSG3060	合格
脉冲群耦合去耦网络	CDN 3063	合格

3) 试验布置示意图:

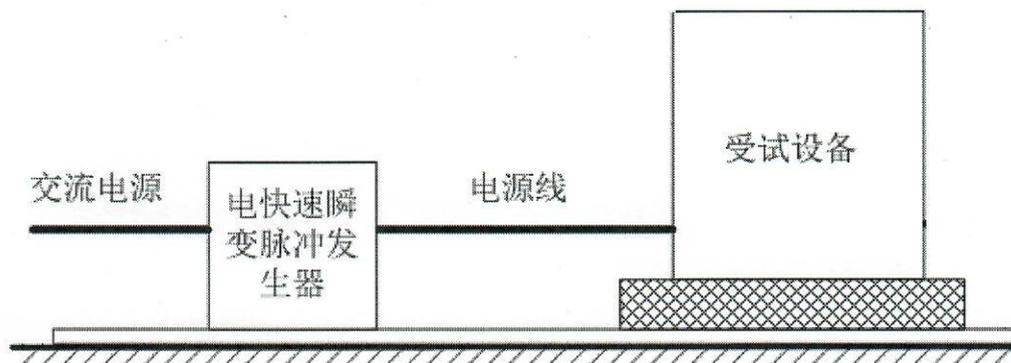

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2022200455

共 11 页 第 10 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
三相浪涌（冲击）试验装置	NSG3060	合格
浪涌电源线耦合去耦网络	CDN 3063	合格

3) 试验布置示意图：

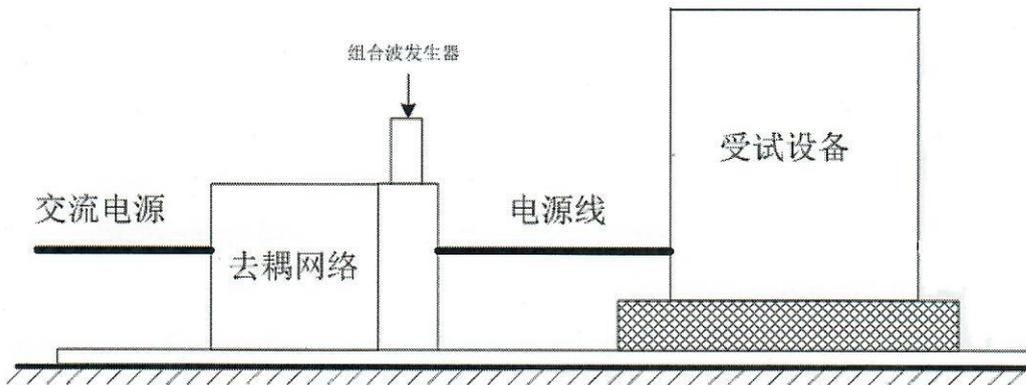

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2022200455

共 11 页 第 11 页

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

- 1) 测试场地：电磁屏蔽室
- 2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG 4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

- 3) 试验布置示意图：

